

江都华宸消防应急演练

培训目的：熟知小区消防设施设备使用情况，提高全体员工消防安全意识以及在火灾发生时应急疏散、安全撤离的能力，员工在突发事件时的应急配合处突能力，熟悉灭火救援能力，避免人员伤亡和财产损失等。

培训时间：2024 年 04 月 05 日下午 17:30

培训地点：江都华宸广场、消防控制中心及其他现场

培训人员：江都华宸项目全体员工

培训主讲：敬承桥、消防维保人员

记录人：杨萍

培训内容：

1、发生火灾处突能力、报警方法、疏散通道的畅通、灭火流程

小区某住户家中发生火灾险情，首先有异常气味或烟雾冒出。最早发现隐患的有巡逻的护卫和在小区居住的邻居，还有就是消防联动系统报警。

当值班人员（消防控制室、办公室或护卫）第一时间接到火灾报警，首先要及时派人携带通讯工具到现场查看，如未发现隐情，及时解除联动误报；如果现场有大量浓烟冒出，甚至浓烟中出现火光，现场人员要在安全处观察是什么燃烧（燃气、家具、电器、易燃易爆物品还是化学物品等），有无爆炸的声音，火灾处有无人员伤亡，要大声呼喊火情处有无其他人员。

及时向值班人员通报火情发生，及时拨打 119。向项目经理通报火情。所有能脱岗的工作人员在确保自身生命安全的情况下赶扑火灾现场处突：疏散所有消防通道，疏散人群，架设隔离带，避免火情扩散。停运电梯禁止乘坐，关闭电源、切断气源。

消控中心启动应急措施，对设备全部打到自动状态，开启消防广播，启动排烟设施，关闭防火门，关闭防火卷帘。

火灾现场指挥由现场最高负责人统一指挥安排灭火事宜。结合现场实际分为消防指挥、报警联络组、疏散安全组、灭火战斗组、外围警戒组、抢修强现组、物品转移组、医疗救护组、后勤保障组。

先对常见的住户家中初期火灾和不可控火灾做简单培训：

如火情较小，住户家中有人，可以手提干粉灭火器进入家中，全身低埋，防止烟雾进入口鼻中，在离燃烧点 3 米以外打开灭火器，对准火焰根部左右喷射；干粉灭火器已经无法阻止火情，在保证自身安全的情况下，也可以由两人以上操作，打开消防栓，连接消防水带，上好枪头，对准火焰最猛烈处喷射，直到火灾扑灭。确保已无火星，打开门窗通风，留守观察。

如火势较大，即刻拨打 119，准确告知 119 发生火灾的具体位置，小区名字、楼栋号、楼层，火势有多大，有无人员伤亡，是什么在燃烧，报警人姓名。

如有人员伤亡，及时拨打 110、120、供电 95598、燃气抢险 2866000。

打开小区所有大门，派人迎接消防车的到来，简单告知现场情况，对消防人员提供必要的支持（如住户情

况、水源、联动等)协助消防人员维持好现场秩序,避免意外伤害发生。

火情扑灭,安抚业主,解除报警,逐步恢复正常的生活秩序,检查周边受损情况,对烟感、手报等复位,收集现场图片,做好现场记录存档,配合职能部门调查。

由现场最高指挥人决定最终通报情况。

2、小区消防给水管网基本走向,消防泵和喷淋泵的使用,湿式报警阀的使用;

向全体员工介绍消防管网构成。补水箱和储水池的管网,自动和手动状态下启动消防泵和喷淋泵的使用,湿式报警阀的工作原理。

3、消防控制中心联动处置方法;

简单介绍消防控制中心联动的基本原理,多线盘介绍、消防广播、消防电话、联动时手报、消防栓、烟感、温感、喷淋、防火卷帘等基础知识。

4、干粉灭火器的使用方法

教会全体员工能正确使用干粉灭火器。检查干粉灭火器是否合格,介绍干粉灭火器种类,能扑灭什么样火灾,灭火器压力、保险栓、胶管等的作用。使用灭火器时的注意事项等。

5、消防水袋、枪头的使用方法。

6、突发火灾处置后的善后工作。

7、在重要区域做好相应的警示提示。

防火演练总结如下:

全体项目员工的安全意识有所提高,对消防安全常识有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高,演练现场大多数员工能有效组织、迅速对火灾事故警报做出反应,大部分救援小组负责人能有效组织本组组员疏散、警戒和投入灭火行动中。对今后应对突发事件有一定的提高。

演练前我部组织了消防预案演练培训,使现场人员掌握一定的消防知识,增强员工在紧急情况下的应变能力,自我防护能力,学习了有关消防知识和消防器材的使用方法,并掌握消防逃生技能及注意事项等。项目部利用张贴标语的形式大力宣传消防安全的重要性。


演练过程中,员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了防火演练的目的。

演练人员:

陈杰 李仁国 陈先利 李涛
黄娇 谢飞艳 陈容 曾捷 田跃军
唐一伟 张永义 胡恩辉 李志强
王亚强 何林野 张国勋 魏承赫
王月清 唐梅芳

附件:



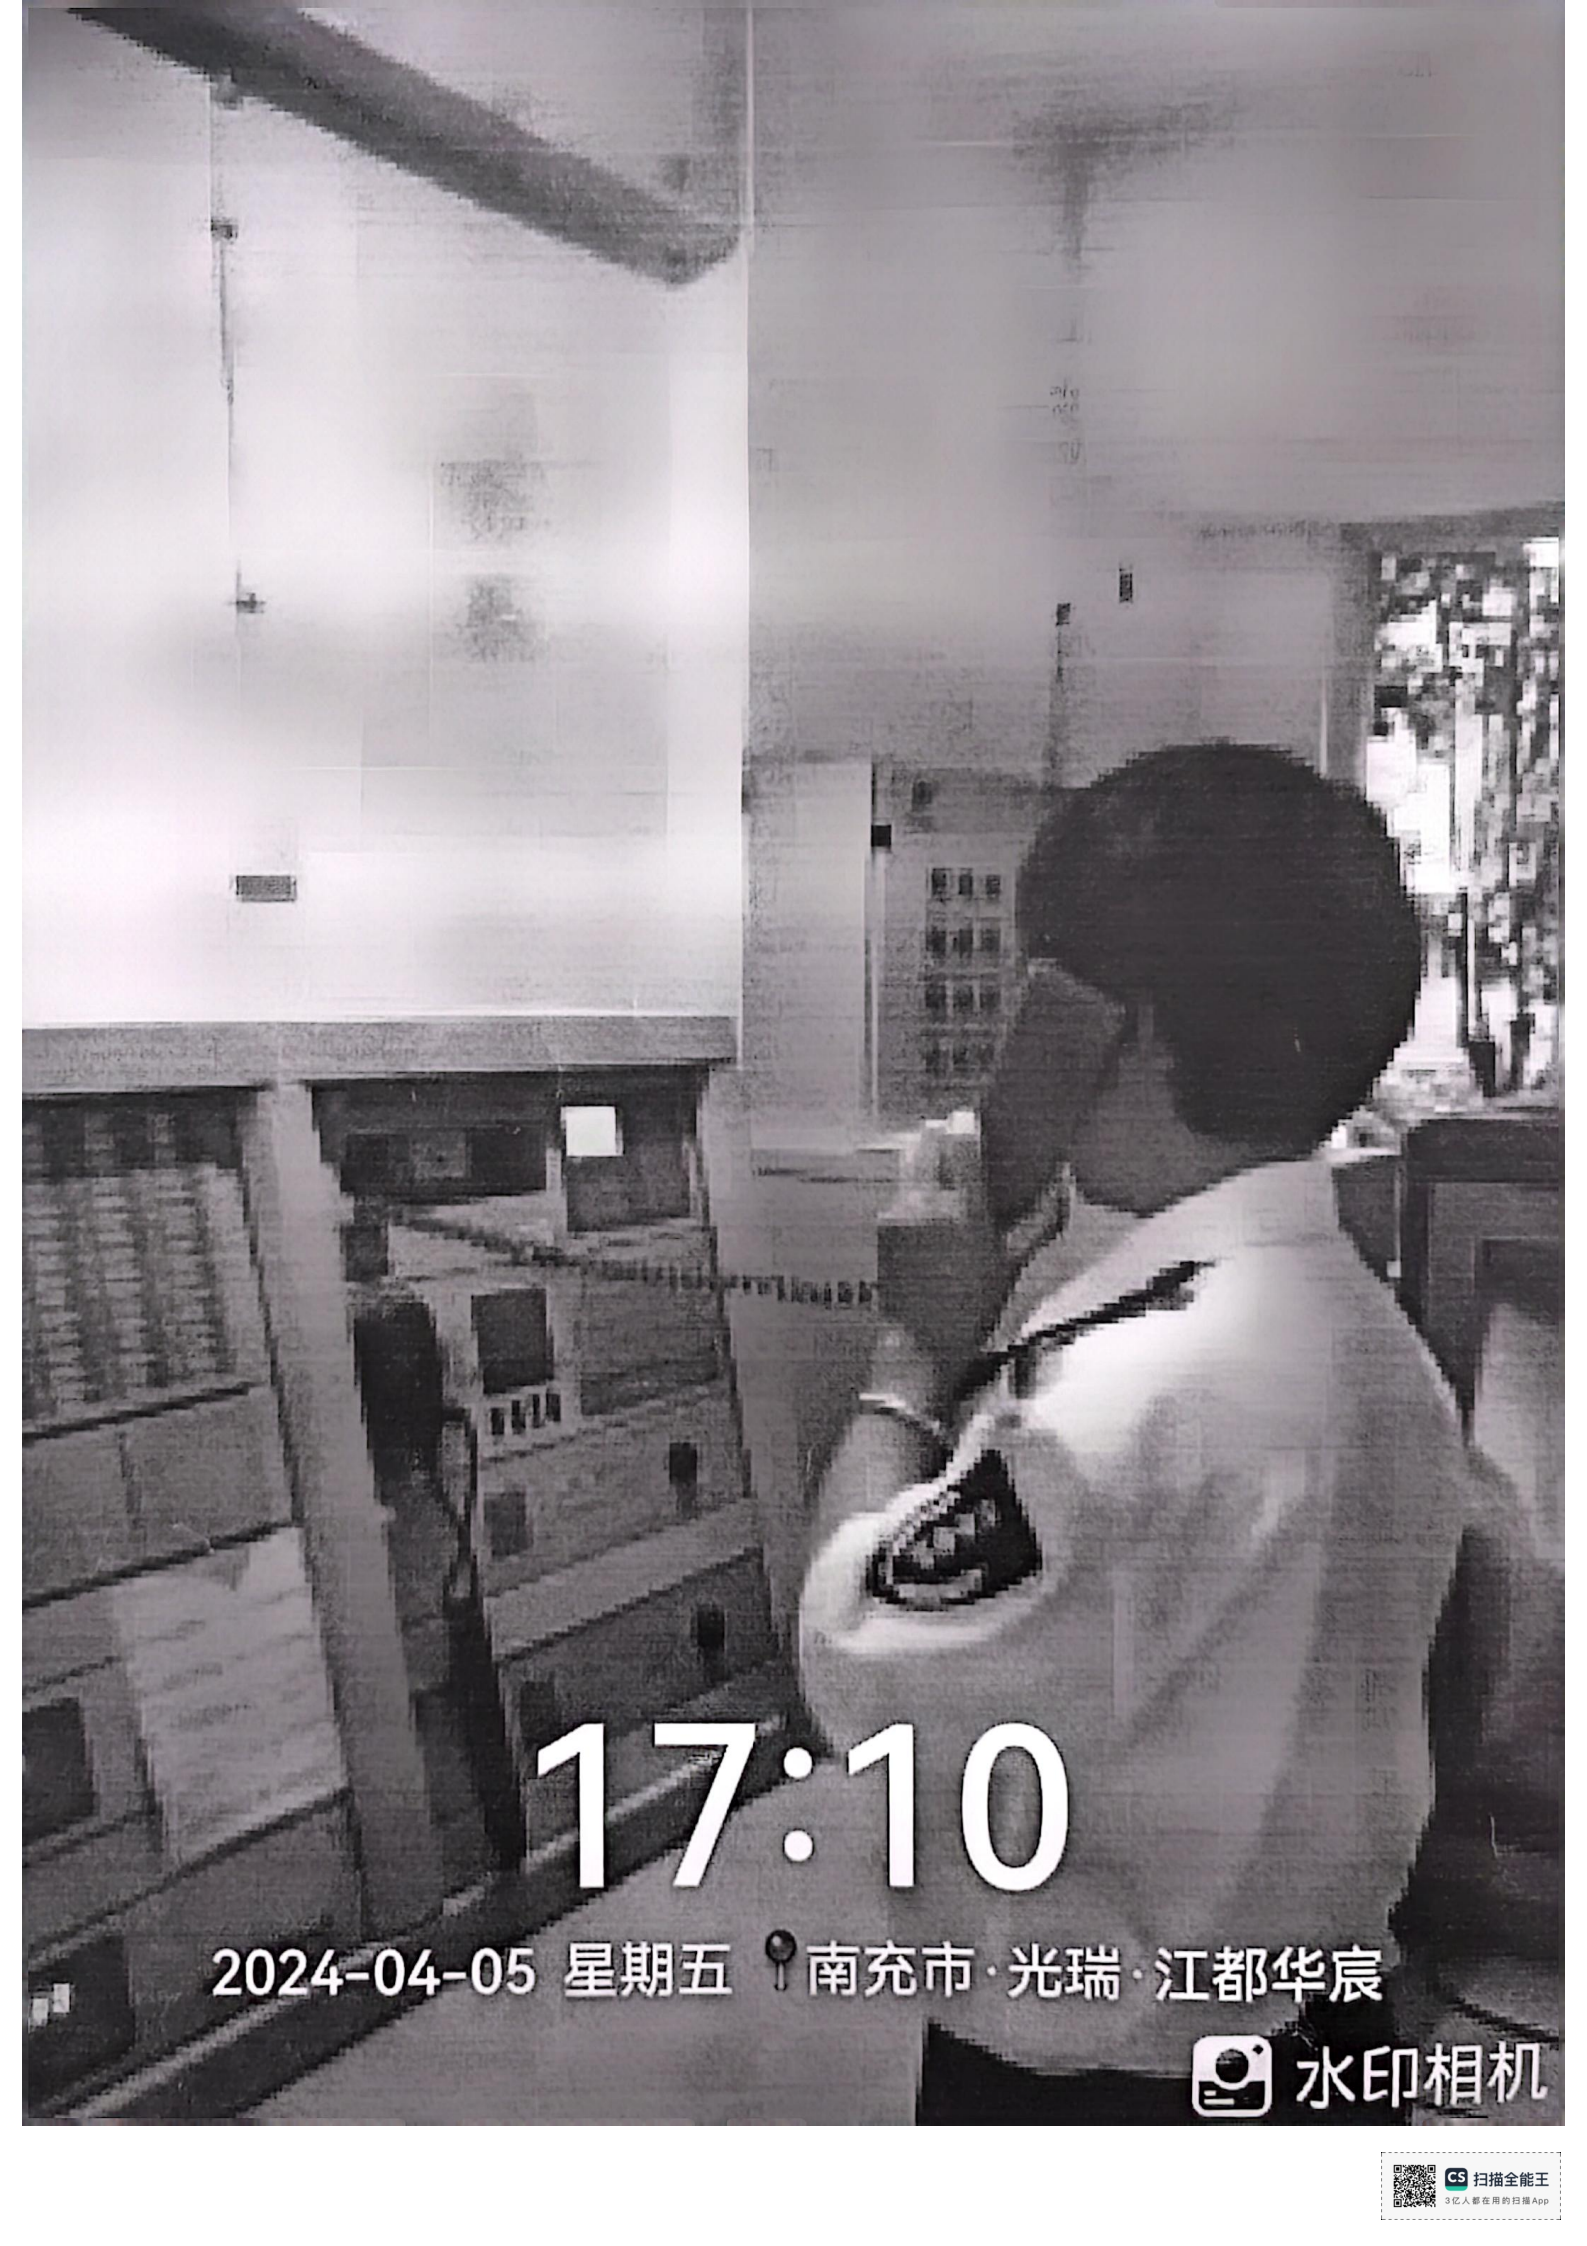

17:10

2024-04-05 星期五 南充市·光瑞·江都华宸

 水印相机

消防安全 生命至上

安全自查 隐患自改 责任自负

五不
☒

- 1. 严禁在疏散通道、楼梯间、安全出口处堆放杂物。
- 2. 严禁在疏散通道、楼梯间、安全出口处停放电动自行车。
- 3. 严禁在疏散通道、楼梯间、安全出口处使用明火。
- 4. 严禁在疏散通道、楼梯间、安全出口处吸烟。
- 5. 严禁在疏散通道、楼梯间、安全出口处使用大功率电器。

五要
☒

- 1. 要定期检查消防设施设备，确保完好有效。
- 2. 要定期检查疏散通道、楼梯间、安全出口，保持畅通。
- 3. 要定期检查用火、用电、用气安全，消除隐患。
- 4. 要定期检查电动自行车停放、充电安全。
- 5. 要定期检查燃气使用安全，防止泄漏。



火灾隐患 12345
举报投诉电话

16:51

2024-04-05 星期五 | 南充市·光瑞·江都华宸

南充市高坪区消防大队 制



水印相机



17:41

2024-04-05 星期五 南充市·光瑞·江都华宸



水印相机



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17:31

2024-04-05 星期五 | 南充市·光瑞·江都华宸



水印相机



16:40

2024-04-05 星期五 南充市·光瑞·江都华宸

 水印相机



17:53

2024-04-05 星期五 南充市·光瑞·江都华宸



水印相机



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16:42

2024-04-05 星期五 | 南充市·光瑞·江都华宸



水印相机



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App