

附录 B 生产安全事故应急资源调查报告

B.1 单位内部应急资源

1 应急救援工作开展情况

(1) 认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

本公司成立了应急预案编制小组的成立，为安全生产、突发事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

(2) 注意在资金上投入

加油加气站每年投入固定资金购买救援器材、安全防护设施和宣传材料。


(3) 深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

2 应急队伍

本加油加气站应急组织机构由应急指挥部来承担。指挥部由总指挥、副总指挥及各应急工作小组组成，下设抢险救援组、警戒疏散组、后勤通讯组。

公司应急救援组织结构如图所示。

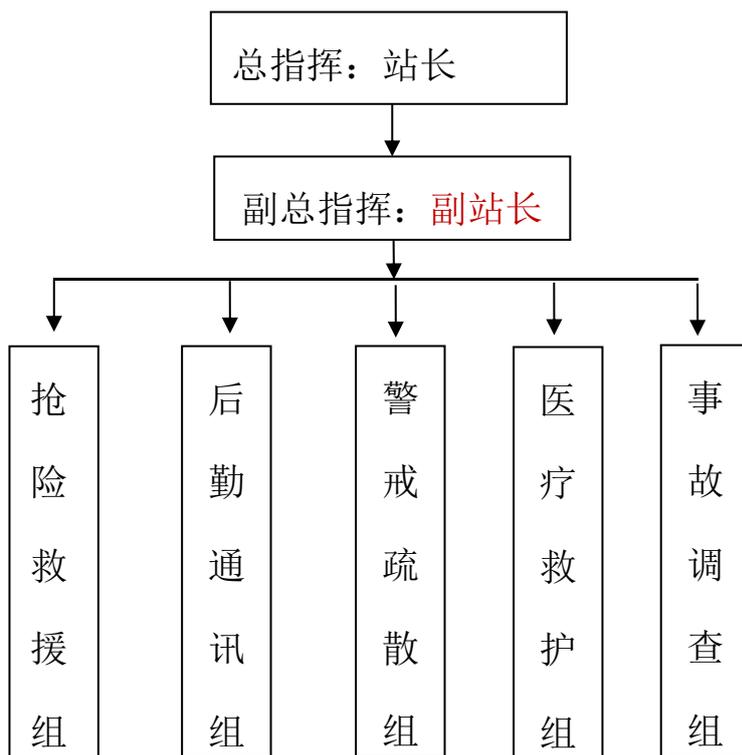

3 应急物资与装备

南充合能压缩天然气有限责任公司松林加油加气站配备了充足的应急救援物资。具体配置情况见表 B-1。

表 B-1 应急物质配备表

序号	种类	物资名称	规格	数量
16.	灭火	干粉灭火器	MFZ/ABC8, MPZ/6, MFZ/ABC4, MFZ/ABC2	14, 4, 4, 2
17.		二氧化碳灭火器	MT/2	4 具
18.		推车式磷酸铵盐干粉 灭火器	MFTZ/35	3 具
19.		灭火毯	常规	5 张
20.		消防沙		2m ³
21.		消防铲	常规	2 把
22.		消防桶	常规	4 个
23.	照明	应急照明		3
24.		摄像头		9 个
25.	急救	创口贴	63*25 (mm)	20 贴

26.		乙醇消毒液		1
27.		安多福消毒液		2 瓶
28.		医用脱脂棉纱布		2
29.	警戒	警戒带		5
30.		警戒牌		2

B.2 外部应急资源

1 外部应急消防与医疗

南充合能压缩天然气有限责任公司松林加油加气站地处南充市高坪松林开发小区（高坪镇斋公山村8组），加油加气站坐北朝南布置。加油加气站南面为航空大道，加油加气站东面为山坡，加油加气站北面是山坡，西面为二手车交易市场。

南充合能压缩天然气有限责任公司松林加油加气站所在地交通便利，供水供电、通讯等基础设施齐备。加油加气站距南充市消防特勤中队 1.3 公里；距离最近的南充市高坪区人民医院 3.2 公里；距离航空港派出所 0.7 公里，距离南充市生态环境局 8.1 公里，距离南充市应急管理局 7.9 公里，社会援助力量基本可以满足救援要求。

表 B-2 外部联络电话

外部应急联络单位	联系电话
南充市人民政府办公室	0817-2225116
南充市应急管理局	0817-2222419
南充市公安局	0817-2800154
南充市经济和信息化局	0817-2801036
南充市公安局交通警察支队	0817-2600966
高坪区应急管理局	0817-3340001
高坪区商务和经济信息化局	0817-3350458
医疗急救电话	120
盗、抢、匪报警电话	110
火警电话	119

交通事故报警电话	112
----------	-----

B.3 应急资源差距分析

在全面调查和客观分析我单位主要事故风险、应急队伍、装备、物资等应急资源状况的基础上，对我公司应急资源和能力进行综合评估。评估认为：南充合能压缩天然气有限责任公司松林加油加气站已组建了员工应急队伍并按应急管理要求配备了必要的应急设施及装备。由于加油加气站各类事故造成的危害也难以预测，而加油加气站自身的应急资源又是有限的，通过本次调查明确了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，安全事故发生时，应及时有效的利用好这些资源，做到区域联动，控制突发事件发展趋势，防止事故后果扩大。

建议：

- (1) 加强应急救援知识培训。
- (2) 加强应急救援演练，在实战中熟练掌握应急救援流程、抢险专业技术，增强遇到险情临危不乱的心里素质。